

**Skaidrojumi par SIA „SALTAVOTS” iepirkuma „Būvdarbi Siguldas
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)” nolikumu, id. Nr. SA 2020 02/KF,
nolikumu**

Atbilde uz jautājumu Nr. 4

2020. gada 9. martā

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisija 2020. gada 5. martā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu. Iepirkuma komisija 2020. gada 9. marta iepirkuma komisijas sēdē ir izskatījusi iesniegto jautājumu un sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu.

Jautājums: “Skaidrojošs apraksts būvprojektam “Būvdarbi Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2.posms)”

1.11. Galvenās prasības materiāliem un darbiem

1.11.5. Pašteses kanalizācijas caurules

Sadzīves kanalizācijai pašteses maģistrālie cauruļvadi ieprojektēti no SN 8 polipropilēna (PP) caurulēm ar monolītas konstrukcijas ribām bez tukšumiem sienīgas konstrukcijā vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS NE 13476-3:2007.¹

Jautājums:


Var tikt izmantotas PP (polipropilēna) strukturētas gludsienu caurules SN8, kuras atbilst EN 13476-2 standartam, vai PP (polipropilēna) monolītsienu caurules SN8, kuras atbilsts EN 1852-1 standartam?“

Atbilde uz jautājumu: Saskaņā ar skaidrojošo aprakstu būvprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā, 2 posms”, maģistrālie cauruļvadi ar tranšejas metodi jāizbūvē no ieprojektētajām SN8 polipropilēna (PP) caurulēm ar monolītas konstrukcijas ribām bez tukšumiem sienīgas konstrukcijā. Pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentus materiālus, ja tie atbilst skaidrojošā apraksta, kā arī standarta EN 13476-3 prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Vīcieps

Iepirkuma komisijas locekle
Silvija Zaharāne 67971729; 25414421
silvija.zaharane@saltavots.lv

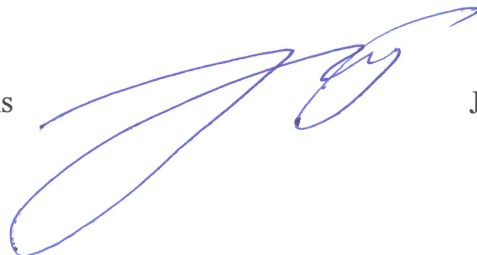

¹ Iepirkuma komisija paskaidro, ka 1.11.5. punktā ir norādīts: LVS EN 13476-3:2007