



Cauruļvada izbūve būvgrāvī.


Variants 1

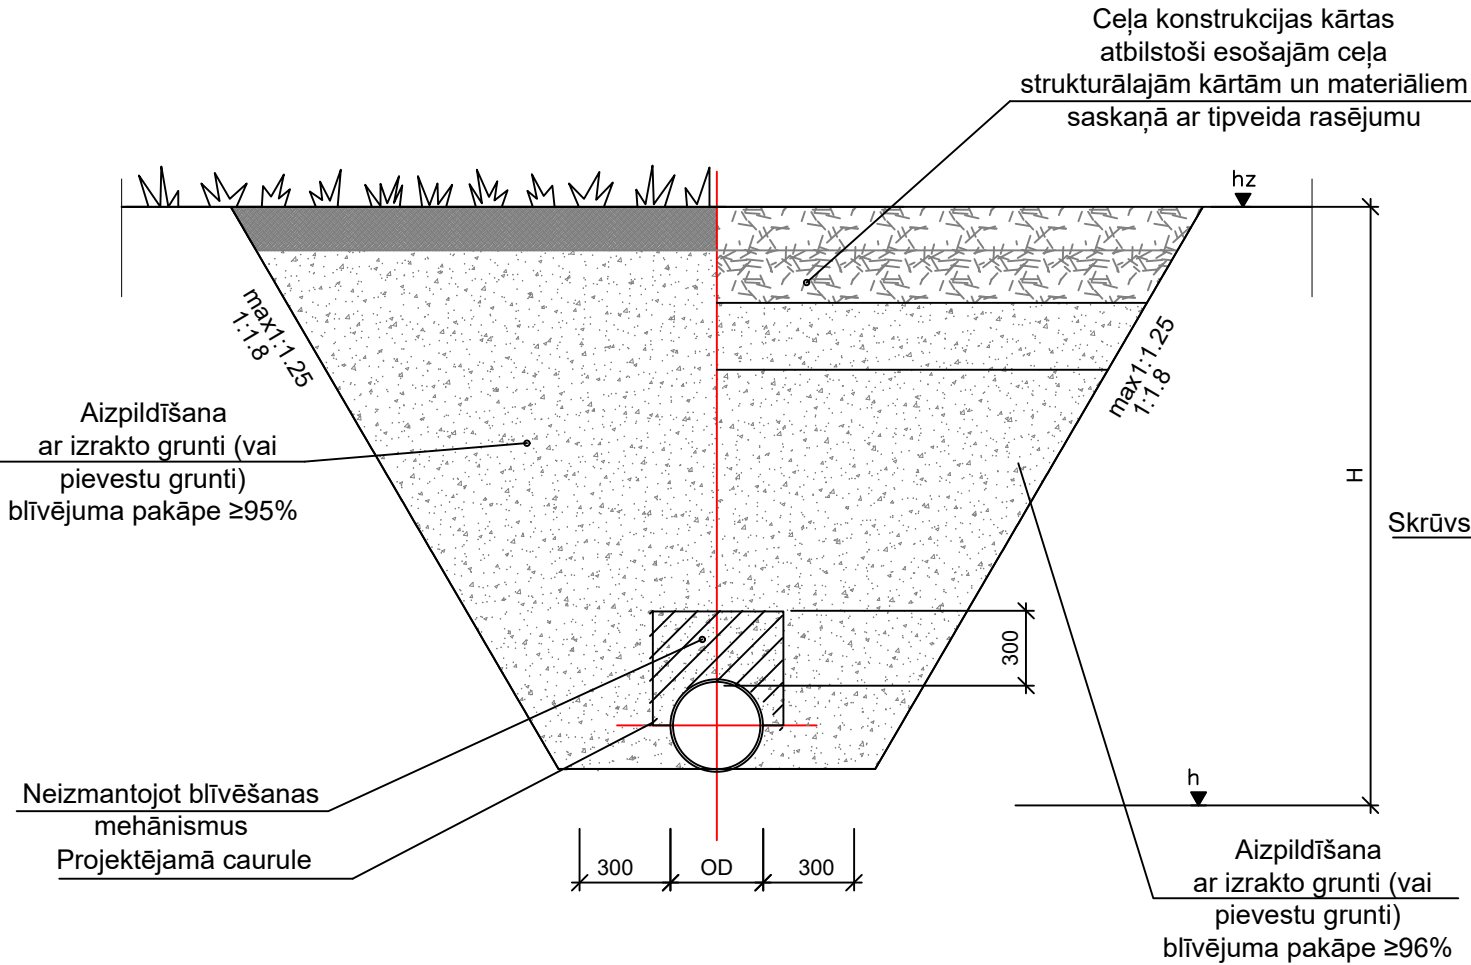

Variants 2

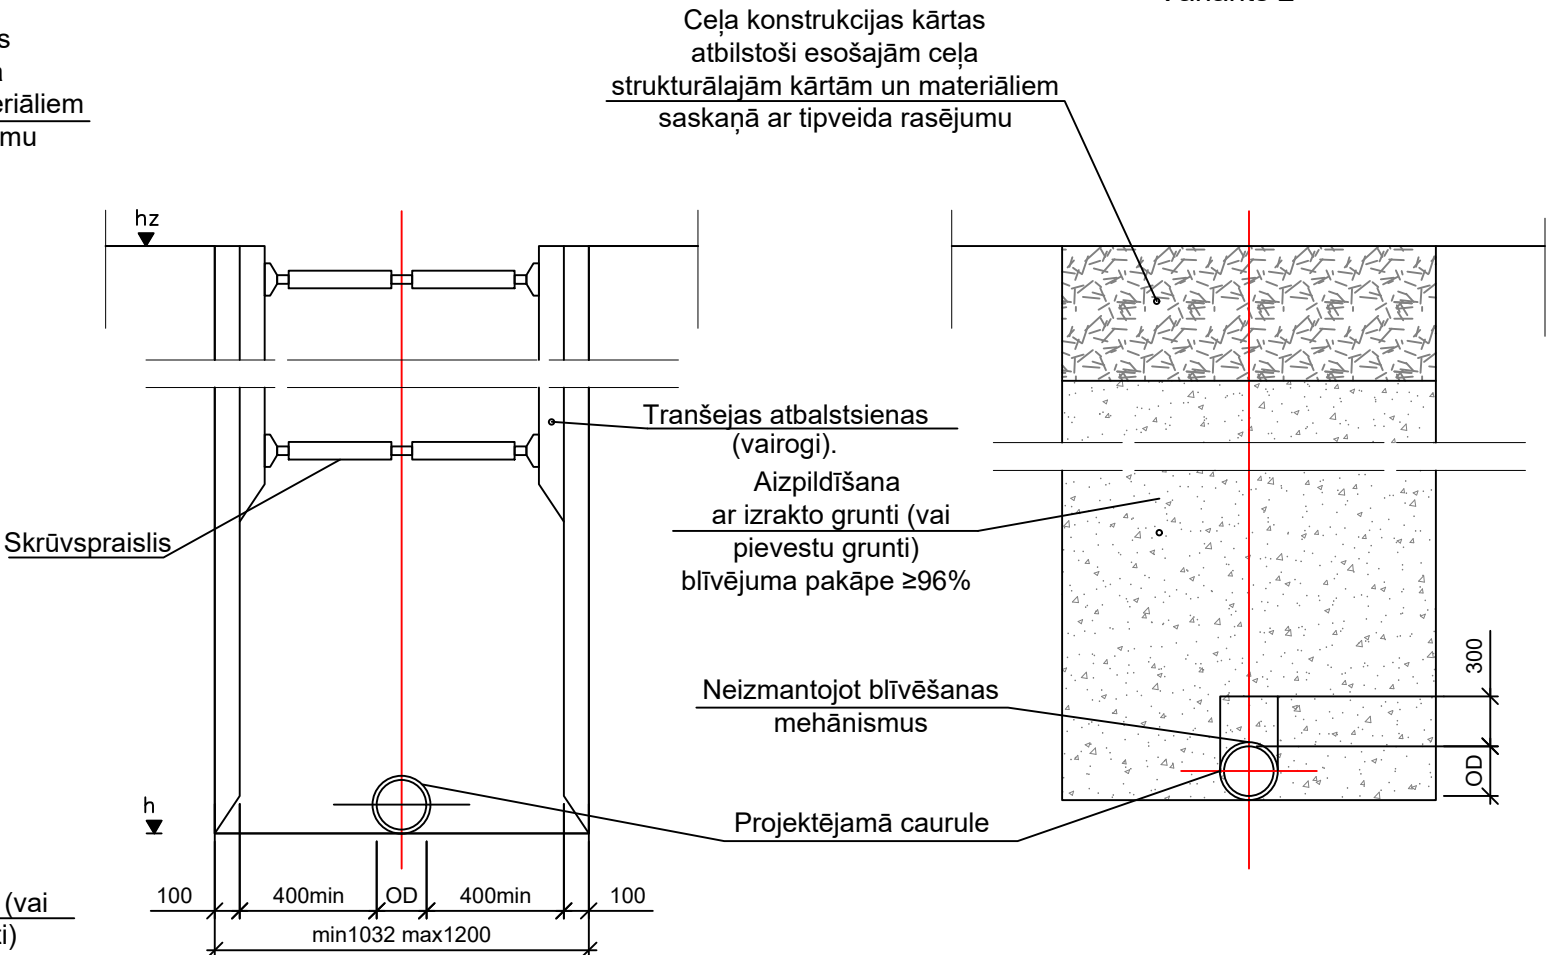

Kanalizācijas tīklu būvniecība tranšējā

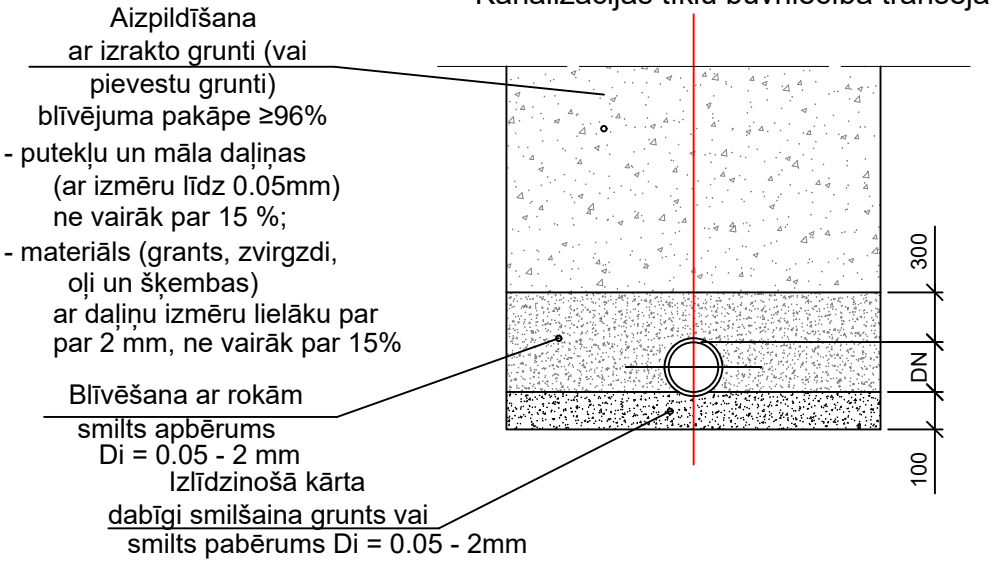

Apzīmējumi:
OD - ārējais diametrs mm
Dr - standarta blīvējums pēc Proktora (%)

PIEZĪMES

1. Izlīdzinošā kārtā un apbērums paredzams pie visiem esošajiem grunts tipiem.
2. Cauruļvadu uzdevu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
3. Cauruļvada montāža, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošana jāveic sausā būvgrāvī.
4. Tranšēju sienas ielas zonā (braucamajā daļā), nostiprināt ar tranšējas atbalstsienām.
5. Tranšēju aizber vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas grunts. Katrs slānis jāsablvē vismaz līdz 96% no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Blīvēt pa kārtām. Tranšējas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
6. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusis.
7. Būvdarbu veicējam jāievērtē arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL **Ekolat Sia**
Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R
1. Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tāl. 65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		04.2021.
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	BP
	MARKA:	UKT
	LAPAS NR.:	10
	KOPĒJO LAPU SKAITS:	20
	MĒROGS:	-
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: