

Galvenā komplekta darba rasējumu saraksts		
Lapa	Nosaukums	Piezīmes
EL-T-1	Vienpārīgie rādītāji.	b/m
EL-T-2	NAI elektroapgādes shēma.	b/m
EL-T-3	Ārēja elektroapgādes tīkla plāns.	M1:500skice

Pievienoto dokumentu saraksts		
N.p.k.	Nosaukums	
EL.T. 1S	Elektroiekārtu un materiālu specifikācija.	1. lapa
EL.T. T	Elektromontāžas darbu apjomi.	1. lapa
Izmantojto normatīvo dokumentu saraksts		
N.p.k.	Nosaukums	
1.	Ministru kabineta noteikumi Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu plāšetās, cēmos un lauku teritorijās."	
2.	AS "LATVENERGO" - "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumi"	

Galvenie tehniskie rādītāji:

Pieslēguma vieta: Esošā T-2863 KS-I-0.42kV z/spr. sad. (Z-6) vieta, GVL līnija Z-6, balsts Nr.10.
Spriegums: 3. fāzes ~400/230V
Ievada nom-20A "C"
Objekta slodze- Pu-15kW; Pa-12kW
Kabeļu līniju ieguldīšanas dziļumam no esošām un plānojamām atzīmēm jābūt ne mazākām par 0,7 m, šķērsojot ielas 1,0 m, Ø 110mm PE caurules;
Rakšanas darbus tuvumā un krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas. Veikt šurftāšanu;
~0.4kV kabeļu guldīšanu un sadales uzstādīšanu veikt pēc UKT tīkla izbūves un pirms teritorijas vertikālās plānēšanas pabeigšanas. Sk. Ģenerālais plāns UKT un GP sad.;

Pieņemtie ELT apzīmējumi:

Projektējamais 1kV kabeļis tranšējā AS "ST" CR

PE caurule Ø-110mm

Proj. el. sadales (IUS vai KS)

Proj.el. kabeļa piesaiste

Esotais ~1kV kabeļis

Esotais ~1kV GVL balsts


Projektējamais 1kV

Lietotāja kabeļis tranšējā

Proj. el. Lietotāja sadales (SS)

Proj. galamēklis Ne-100W; h-8m

Objekta izvietojuma shēma (situācijas plāns) Kanalizācija sūkņu stacija (KSS) Pļavas iela b/n, More, Mores pag., Siguldas novads; kad. Nr.: 42660040192

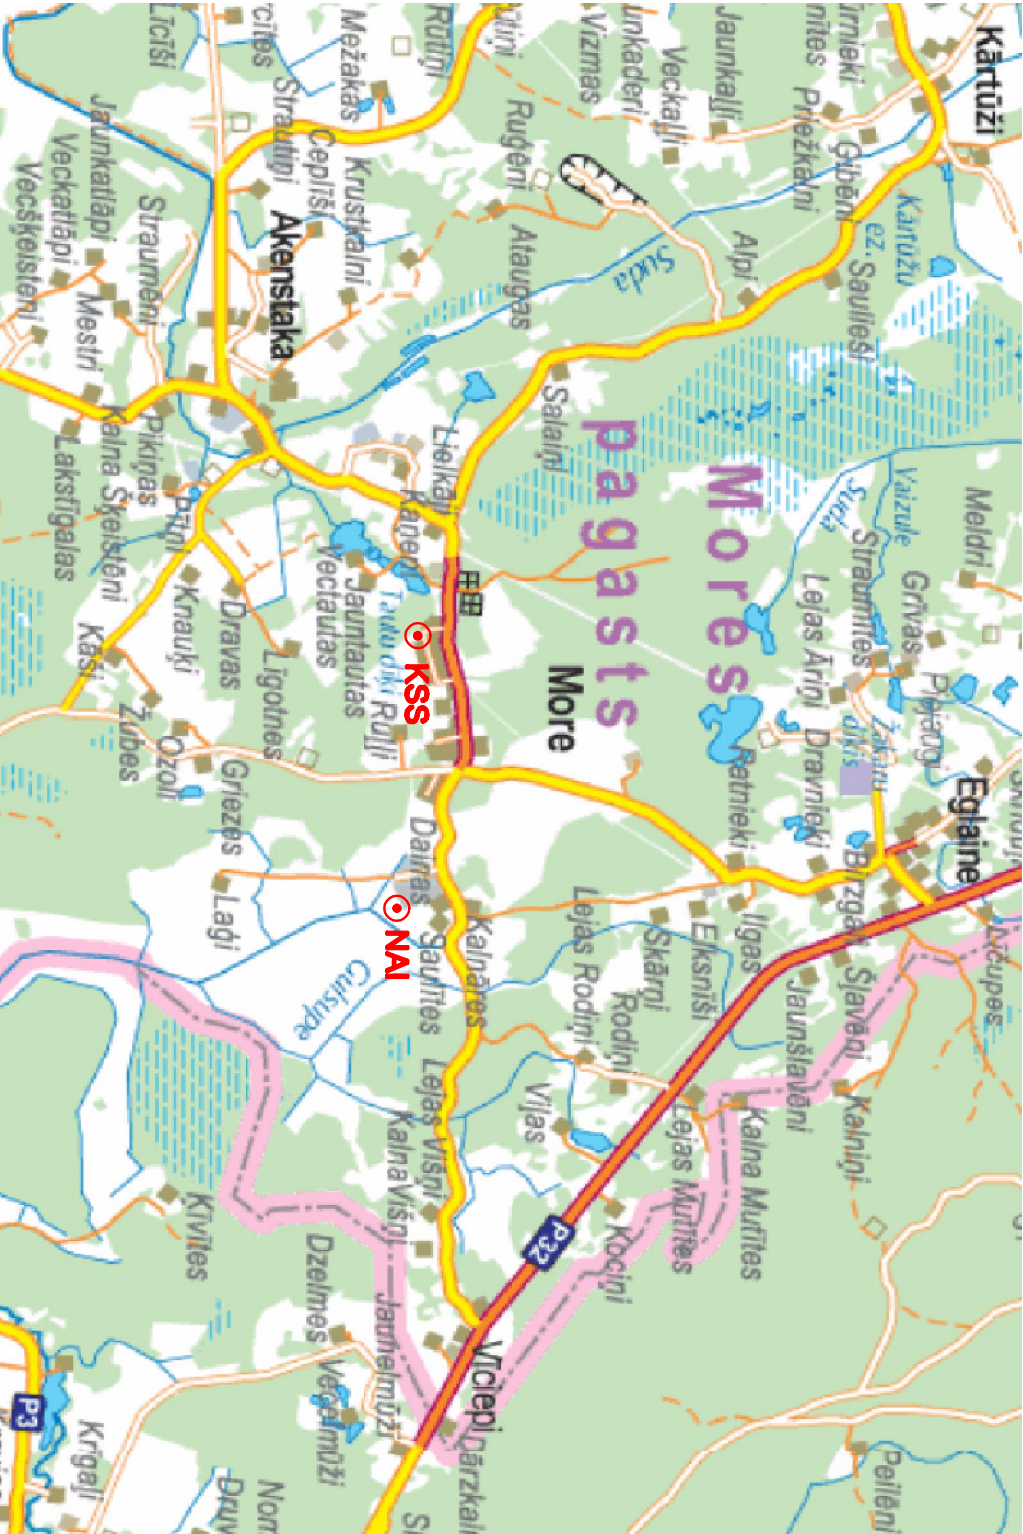





Z. V.

Sertifikāts LEEA Nr.71-02-23
2010.g. Septembris /D. KAŠKAROVSI/

Būvprojekta EL T sadaļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Sertifikāts LEEA Nr.71-02-23
2010.g. Septembris /D. KAŠKAROVSI/

Līdzfinansētājs: <div>ERAF <small>EUROPA REĢIONĀLAIS ATĪSTĪBAS FONDŠ</small></div> <div>Eiropas Savienība</div>		Projektētājs: <div><div></div><div>firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 7500180 Fakss: +371 7500181</div></div>		Pasūtītājs: <div><div></div><div>SIA "SALTAVOTS" <small>Ūdensapgāde un kanalizācija</small></div></div>					
Objekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā		Amats		Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2010-UK025-06	
Būvpr.d.vad.		D. Kaškarovs				09.2010.		ELT	
Proj.vad.		T. Valters				09.2010.	Vispārīgie rādītāji		
Projektēja		D. Kaškarovs				09.2010.			
Pārbaudīja		M. Ķērpe				09.2010.			