PLĀNS
M1:100

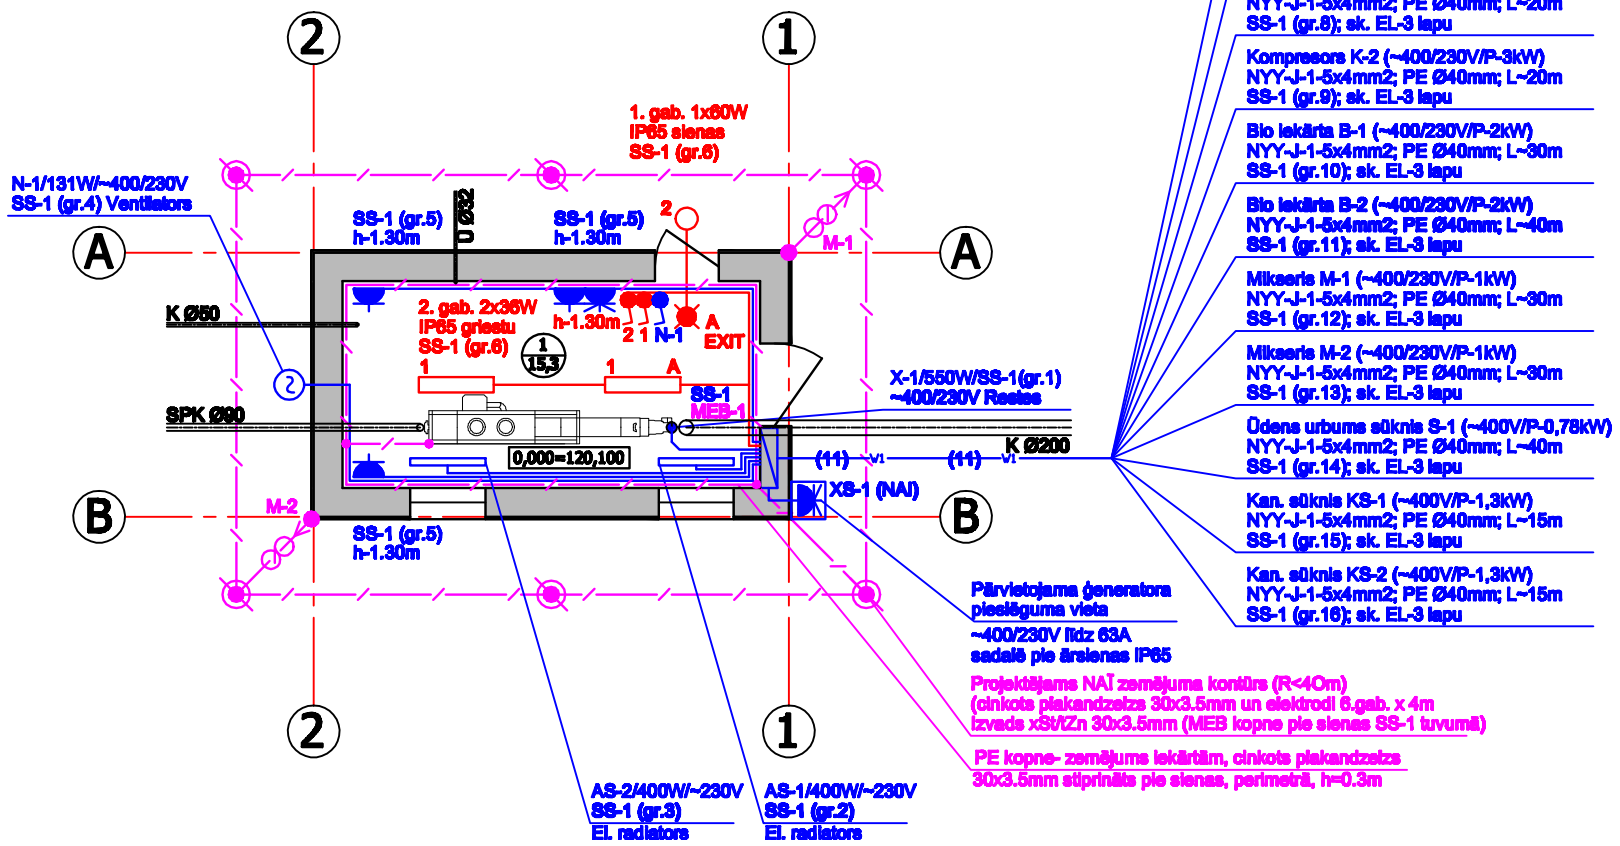

Apzīmējumi:

- G1 griestu — Gaismeklis ar luminiscences spuldzi ~230V; G1; 2x36W; griestu/sienas; IP65
- A G2 griestu — Gaismeklis ar luminiscences spuldzi ~230V; ar iebūvēto akumulatoru G2; 2x36W; griestu/sienas; IP65
- Fasades apgaismojuma gaismeklis; G3/1x60W sienas; IP44; ~230V; -20°C
- Hermētisks vienpola slēdzis ~230V; 10A; IP55
- EXIT A h~2.3m — Gaismas rādītājs "Izeja" ar iebūvēto akumulatoru ~230V; IP44;
- Apsildes elements; El.sildītājs- apsildes panelis ~230V, 400W
- Rozete hermētiska ~230V, IP55, v/a- virs apmetuma
- Rozete hermētiska ~400V, IP55, v/a- virs apmetuma
- SS — El. sadale ~400/230V; IP44; v/a- virs apmetuma
- Dīzeļģeneratora pieslēguma vieta ~400/230V, 3. fāzes, S-25kVA
- Kabeļu plaukts (50x400mm, L-3.0m vai 25x75mm, L-3.0m) metāla cinkots
- PE kopne- zemējums iekārtām, cinkots plakandzelzs 30x3.5mm stiprināts pie sienas, perimetrā, h=0.3m

PIEZĪMES:

1. Pirms pamatu betonēšanas izbūvēt elektrības kabeļu caurvilkšanas caurules. Pēc montāžas darbu pabeigšanas caurules noblīvēt.
2. Izbūvēt zemējuma izvadu līdz SS zemējuma mērklemmei (Potenciālu izlīdzināšanas kopnei MEB)
3. Apgaismojuma armatūru un sienas kontaktu izvietojumu precizēt montāžas laikā pēc tehnoloģisko iekārtu izvietojuma.
4. NAI nepieciešamās automātikas, vadības un spēka elektrosadalnes komplektēt kopā ar iekārtām.
5. Iekšējās elektroinstalācijas kabeļus montēt atklāti uz sienām un pa plauktiem cietajās PVC caurulēs.
6. Sienas kontaktu montāžas augstums h=1.3m, ja nav norādīts cits augstums.
7. Visas NAI tehnoloģiskās iekārtas, metālkonstrukcijas un metāla caurules pieslēgt potenciālu izlīdzināšanas (MEB) kopnei.

Līdzfinansētāja:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ERAF — Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Savienība

Projektētājs:
firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 7500180
Fakss: +371 7500181

Pasūtītājs: SIA "Saltavots"

SIA "SALTAVOTS" Ūdensapgāde un kanalizācija

Objekts: **Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā**

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	D.Kaškarovs		**09.2010.**
Proj.vad.	**T.Valtere**		09.2010.
Projektēja	D.Kaškarovs		09.2010.
Pārbaudīja	M.Ķērpe		09.2010.

Lapas nosaukums: NAI plāns ar spēka un **apgaismojuma tīkliem.**

Līguma Nr. 2010-UK/025-06		
EL		
Mērogs: 1:100		
Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	**4/8**	**EL-4**